


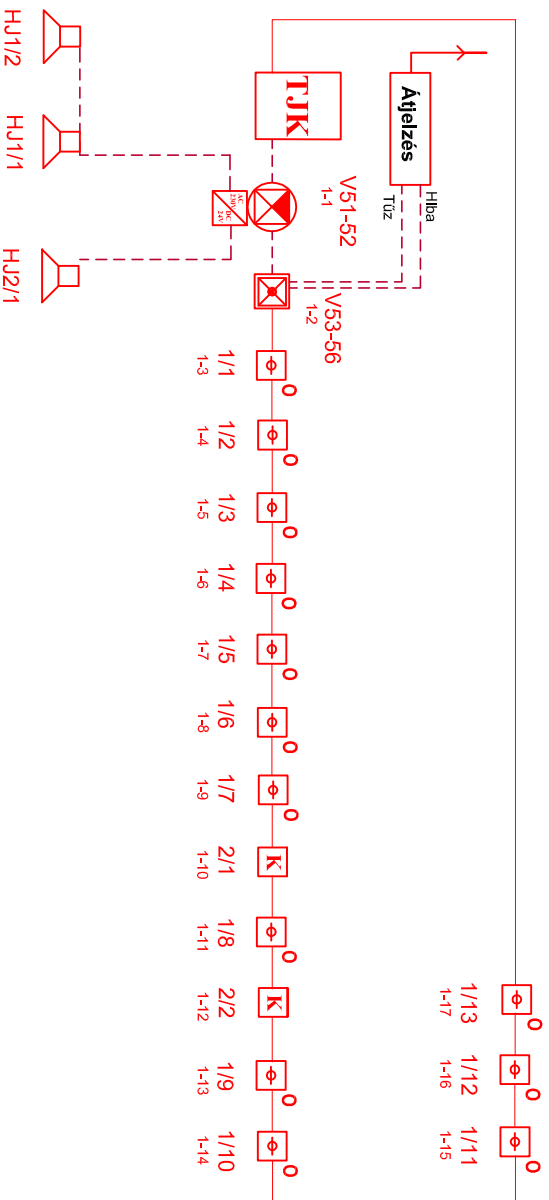

Jelmagyarázat:

- Tűzjelző központ
- Optikai tűstétérző
- Hőhősebesség érzékelő
- Kézi jelzésadó
- Optikai tűstétérző álmennyezetet rögzítő másodjelzővel
- OI3 modul
- REL4 modul

- IOI modul
- Hang- és fényjelző
- Hangjelző
- 1x2x1 mm2 E30 lángálló vezetékek
- 1x2x1 mm2 tűzjelző vezetékek
- HDC105 hőkébel
- 24V/3A Hálózati tápegység és akkutöltő dobozolóva, 2db 7,2Ah akkumul
- Ajtóférfó mágnes

Tervező szervezet:			
CÍVIS KOMPLEX MÉRŐK KFT			
Tel.: 06-30-582-7229			
E-mail: ugyvezeto@ckmkft.hu			
Meghízó: Vállaj Község Önkormányzata		Tervezszám:	
4351 Vállaj, Szabadság tér 6.		CKM-060-2017	
Terv tárgya: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00061 - Vállaj orvosi rendelő és védőnői szolgálat		Dátum:	
Vállaj Temető u. 8., hrsz: 2		2018. február	
Szakág:	Tűzjelző	Méretarány:	Terv fajta:
		1:100	Kiviteli terv
Résznyelvet:	ELVI rajz	Rajzszám:	TJ-02
Építész Tervező:		Szerkesztő-Tervező:	Tervező:
Fodor Dániel E-09-0623		Madarasi Péter	Varga Csaba TJJ-09-1048
			v.tervezes@gmail.com
A terv a CÍVIS KOMPLEX MÉRŐK Kft. szellemi tulajdona.			